
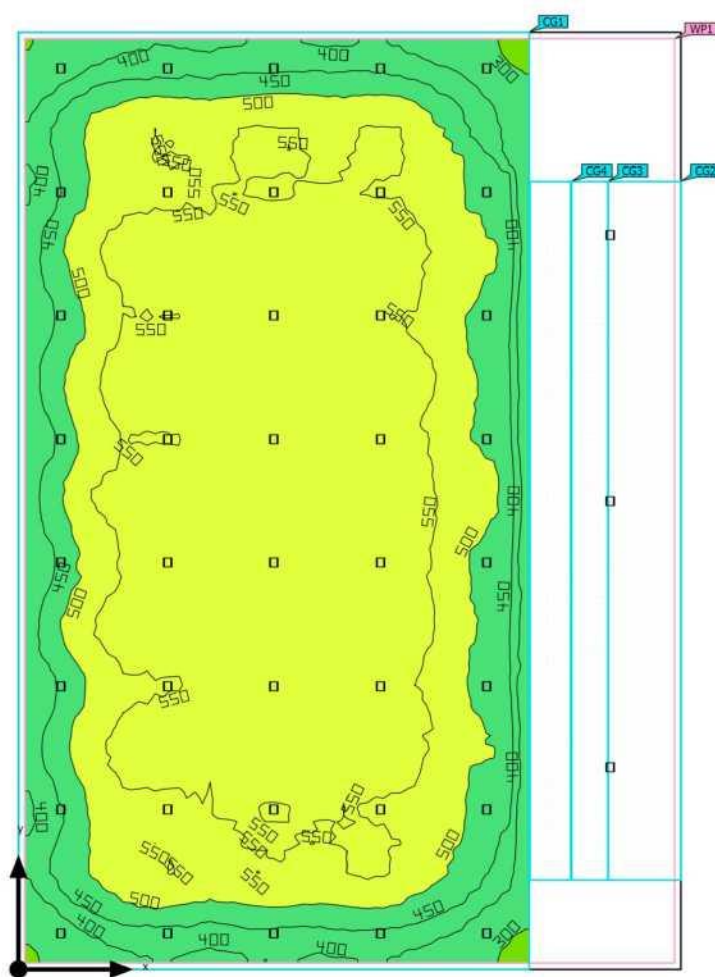


Pomiar natężenia oświetlenia podstawowego areny głównej Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy

HALA/TRYBUNY (Oświetlenie ogólne)

Podsumowanie



Powierzchnia podstawowa	1369.28 m ²	Wysokość od podłogi do sufitu	11.400 m
Współczynniki odbicia	Sufit: 66.6 %, Ściany: 50.0 %, Podłoga: 20.0 %	Wysokość montażu	10.000 m - 11.400 m
Współczynnik	0.80 (ogólny)	Wysokość Płaszczyzna pracy	0.000 m

konserwacji

Margines Płaszczyzna pracy 0.300 m

HALA/TRYBUNY (Oświetlenie ogólne)

Podsumowanie


Wyniki

	Rozmiar	Obliczono	Zgodność	Indeks	
Płaszczyzna pracy	E_{pionowa}	516 lx	v/	WP1	
	$U_o(g_i)$	0.52	v/	WP1	
	Gęstość mocy oświetlenia	4.71 W/m ²			
		0.91 W/m2/100 lx			
Oszacowanie oślepienia ⁽¹⁾	$R_{u/G, \text{max}}$	22	v/		
Pomieszczenie	Gęstość mocy oświetlenia	4.55 W/m2			
		0.88 W/m2/100 lx			

(1) Na podstawie przestrzeni prostokątnej 31.120 m x 44.000 m i SHR 0.25.

HALA/TRYBUNY (Oświetlenie ogólne)

OO:HALA

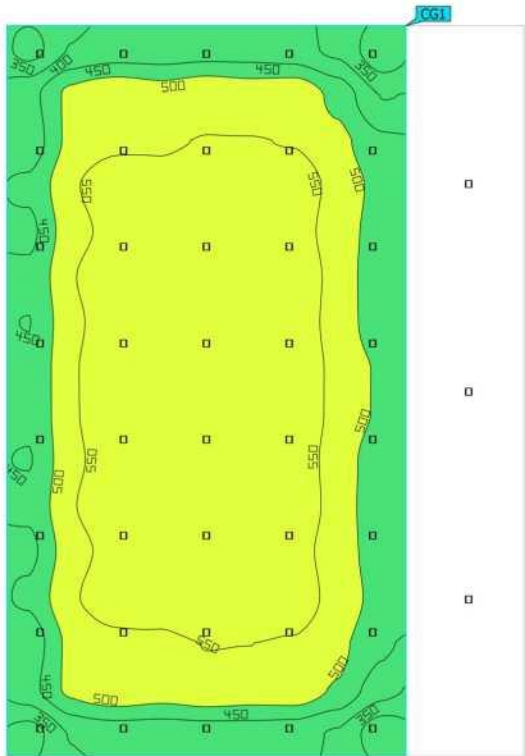

300 500 750 [lx]

Właściwości

E

E

E_{maks}

U_o (g)

g²

Indeks

OO:HALA

Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m

515 lx

313 lx

588 lx


0.61

0.53

CG1

HALA/TRYBUNY (Oświetlenie ogólne)



OO:TRYBUNY1

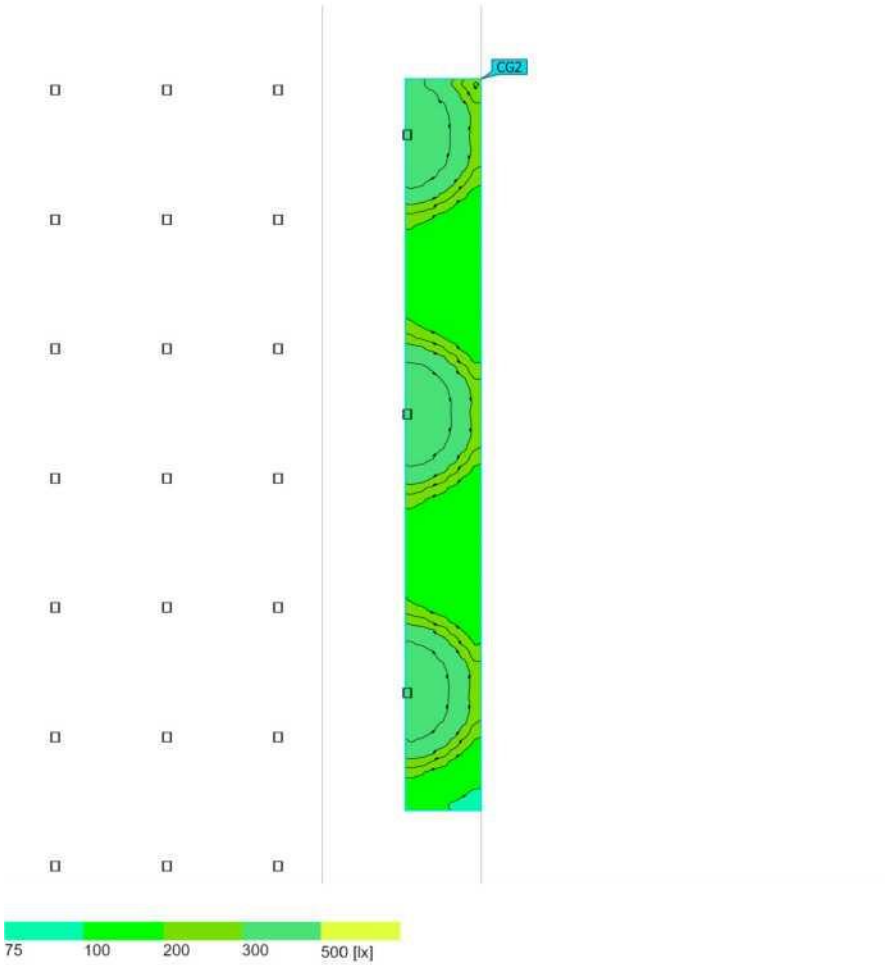

E
E
E
maks
Właściwości
Uo (gi) g2
Indeks
OO:TRYBUNY1
Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 4.500 m
265 lx 86.3 lx 481 lx 0.33
0.18
CG2

HALA/TRYBUNY (Oświetlenie ogólne)

OO:TRYBUNY2

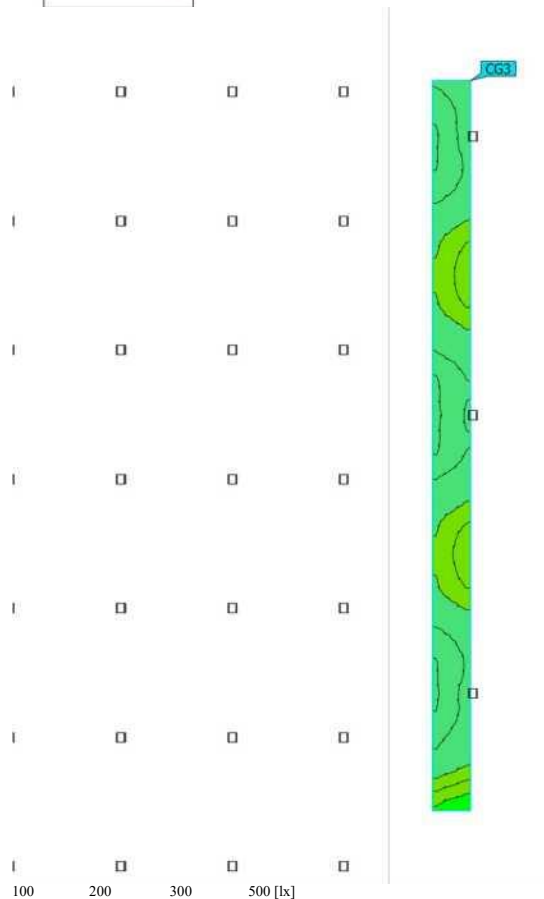

100 200 300 500 [lx]

Właściwości

E

E

E_{maks}

Indeks

U_o (g)

g²

OO:TRYBUNY2

Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 3.000 m

354 lx

165 lx

466 lx



0.47

0.35

CG3

HALA/TRYBUNY (Oświetlenie ogólne)

OO:TRYBUNY3

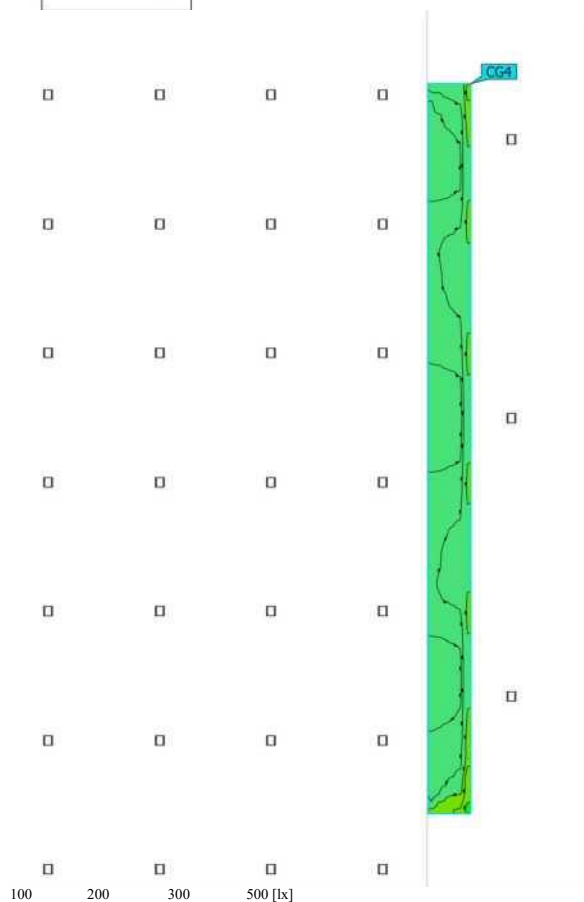

100 200 300 500 [lx]

Właściwości

E

E

E_{maks}

U_o (g)

g²

Indeks

OO:TRYBUNY3

Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.500 m

407 lx

186 lx

491 lx

0.46

0.38

CG4